


高所カメラ系システム調達範囲



凡例	各設備拠点配置状況	神戸市消防局	航空機動隊	ワールド	鉢伏	畑山	雌岡	鈴蘭	摩耶	東クリーン	市役所1号館	三田本部	兵庫中央病院	三田市役所南分館	備考
LAN	高所カメラ (超望遠)			1											災害地点の緯度経度関係連携含む
映像信号	高所カメラ				1	1	1	1		1			1	1	災害地点の緯度経度関係連携含む
映像信号群	高所カメラ制御装置	2		1*	1*	1*	1*	1*		1*			1*	1*	*拠点の高所カメラを制御 (ローカル操作器設置時)
無線/LTE	ヘリテレ制御装置	2	1		1	1									消防局は管制室と機械室
	ヘリテレ無線 (15GHz)				1	1									
	ヘリ通話無線 (400MHz)				1	1									
高所カメラシステム (調達範囲)	Webカメラ			1	4	4	4	4	4	1	1		1	1	・4台内訳は屋内2台 (1F, 2F) と 屋外2台 (屋上, 鉄塔) ・1台は屋内用のみ
調達範囲外	遠隔制御エアコン			1											
	遠隔制御LED照明			1	2	2	2	2	2	1 (投光器)			1	1	
	Webカメラ・AC・LED制御	2										1			

指令システムとの関係

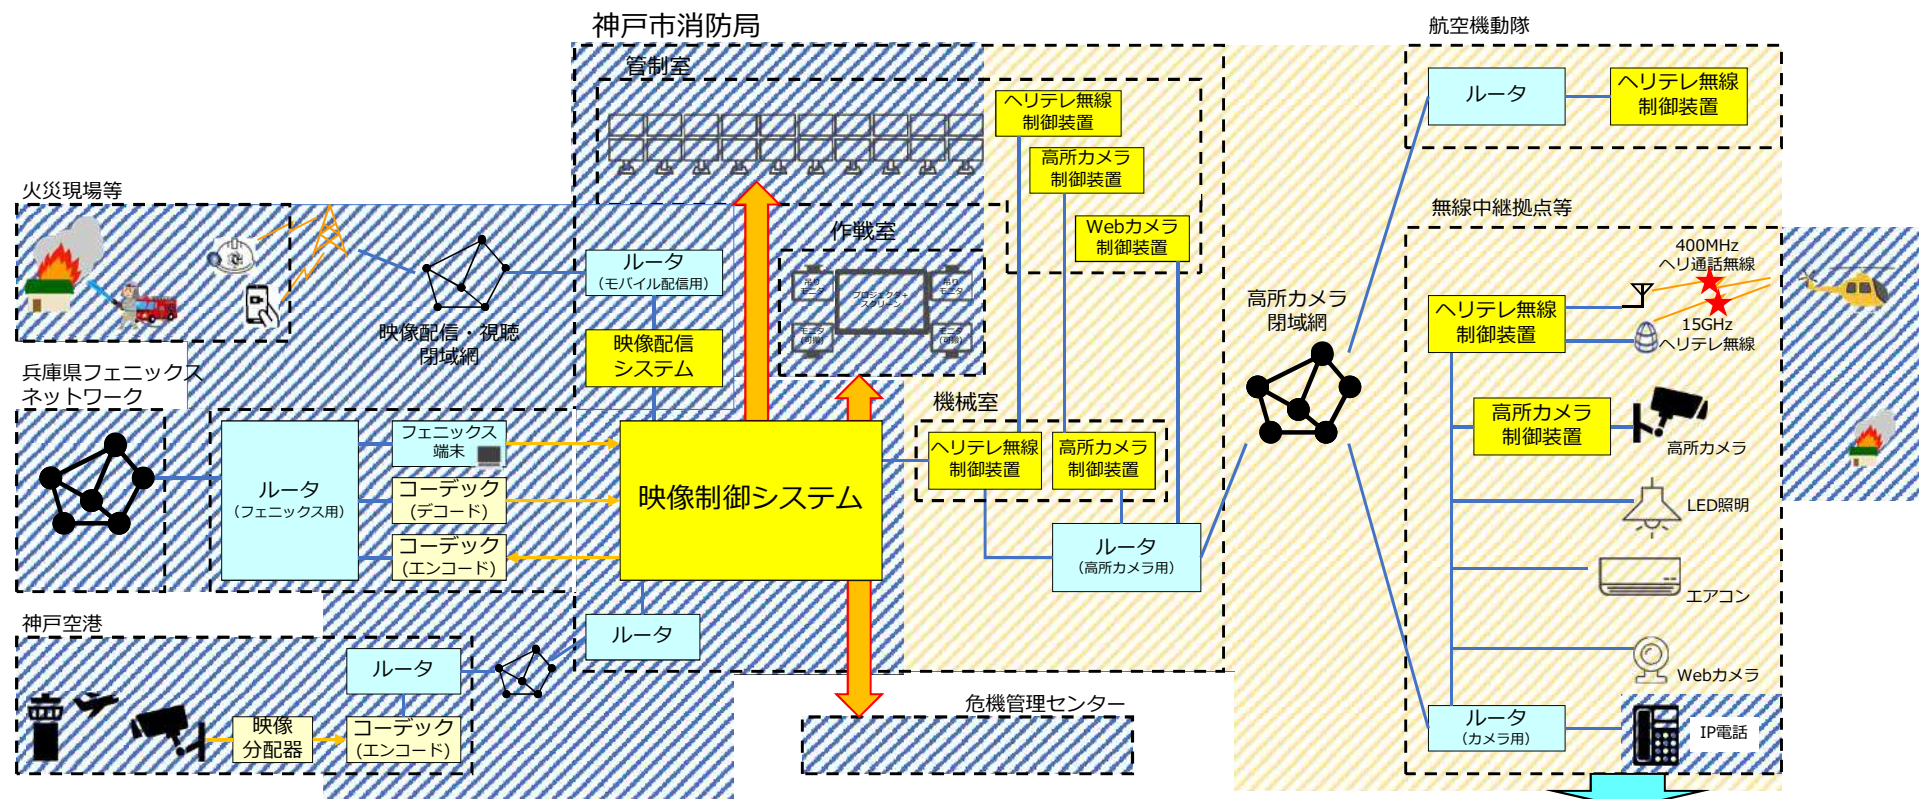