


令和3年度 PFOS及びPFOAの地下水質の調査結果

- ・概況調査*として、各区1地点(計9地点)地点で調査した結果、4地点で暫定指針値(PFOS及びPFOAの合算値50ng/L以下)を超過していた。
- ・なお、いずれの井戸も飲用には供されていない。
- ・暫定指針値を超過した地点については、来年度以降も調査を継続し、経年的な推移を把握する。

表一1 調査地点

概況調査	①東灘区魚崎浜町	②灘区岸地通	③中央区御幸通
	④兵庫区永沢町	⑤長田区庄田町	⑥須磨区大池町
	⑦垂水区舞子台	⑧西区押部谷町養田	⑨北区上津台

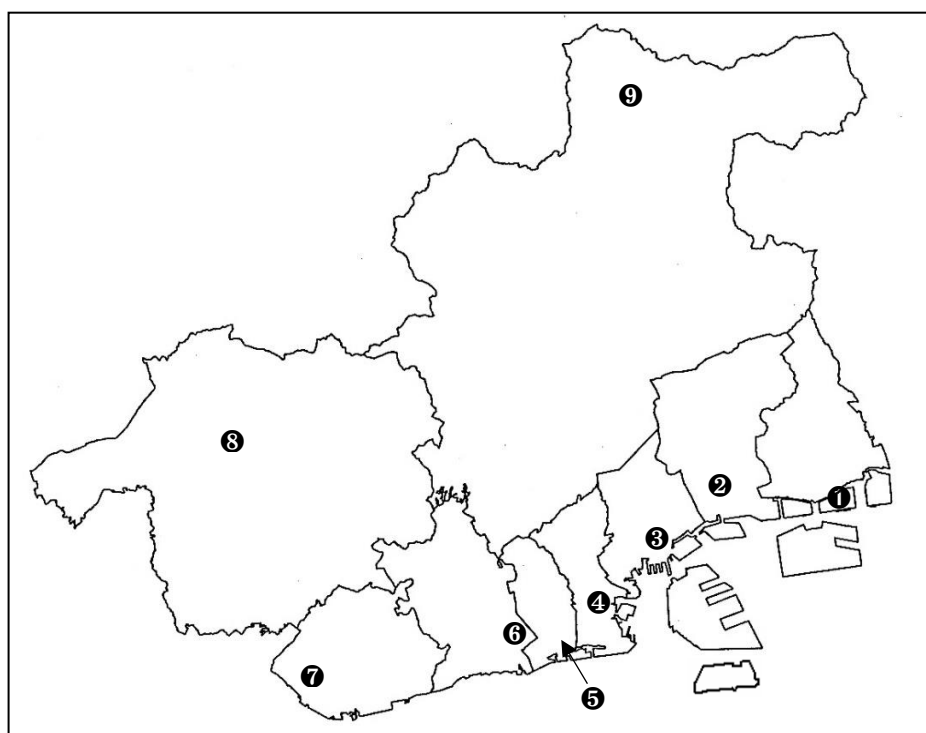

※ 概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する調査。

表一 2 PFOS 及び PFOA の調査結果

調査地点	調査区分	調査結果 (ng/L)	暫定指針値 (ng/L)
東灘区魚崎浜町	概況	0.6 未満	50
灘区岸地通	概況	180	
中央区御幸通	概況	29	
兵庫区永沢町	概況	96	
長田区庄田町	概況	72	
須磨区大池町	概況	0.9	
垂水区舞子台	概況	76	
西区押部谷町養田	概況	24	
北区上津台	概況	0.6	