


令和4年度 PFOS及びPFOAの地下水質の調査結果

- ・概況調査^{※1}として、3地点で調査した結果、すべての地点で暫定指針値（PFOS及びPFOAの合算値 50ng/L以下）を下回っていた。
- ・継続監視調査^{※2}として、これまでに暫定指針値を超過したことがある4地点で調査した結果、3地点で暫定指針値を超過した。
- ・なお、いずれの井戸も飲用には供されていない。
- ・暫定指針値を超過した地点については、来年度以降も調査を継続し、経年的な推移を把握する。

表一 1 調査地点

概況調査	①長田区一番町 ②西区枝吉 ③北区山田町下谷上	
継続監視調査	④灘区岸地通 ⑤兵庫区永沢町 ⑥長田区庄田町 ⑦垂水区舞子台	

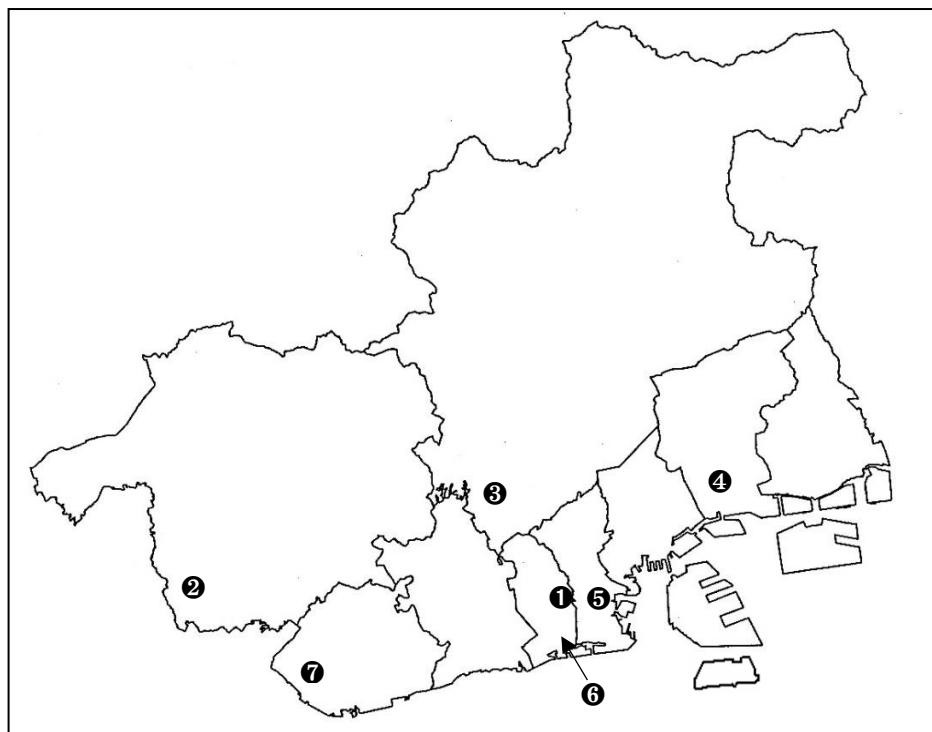

※1 概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する調査。

※2 継続監視調査

概況調査等により環境基準値を超過する項目が確認された地点について、汚染を継続的に監視するための調査。

本市では継続監視調査で3年連続暫定指針値を下回った場合、その地点の継続監視調査を終了することとしている。

表一2 PFOS 及び PFOA の調査結果

調査地点	調査区分	調査結果 (ng/L)	暫定指針値 (ng/L)
長田区一番町	概況	5.7	50
西区枝吉	概況	13	
北区山田町下谷上	概況	0.6 未満	
灘区岸地通	継続監視	130	
兵庫区永沢町	継続監視	48	
長田区庄田町	継続監視	76	
垂水区舞子台	継続監視	62	